

A

B

C

D






Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

KLATKA CENTRALNA

KLATKA BOCZNA + SZYB WINDOWY

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S

COD/x CENTRALKA ODDYMIANIA 32A PANELOWA
+2 x AKUMULATOR 18Ah
PRZYCISK ROP
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
CZUJNIK DYMU
PUSZKA ŁĄCZENIOWA E90
PL – PANEL LINIOWY
PG – PANEL GRUPOWY

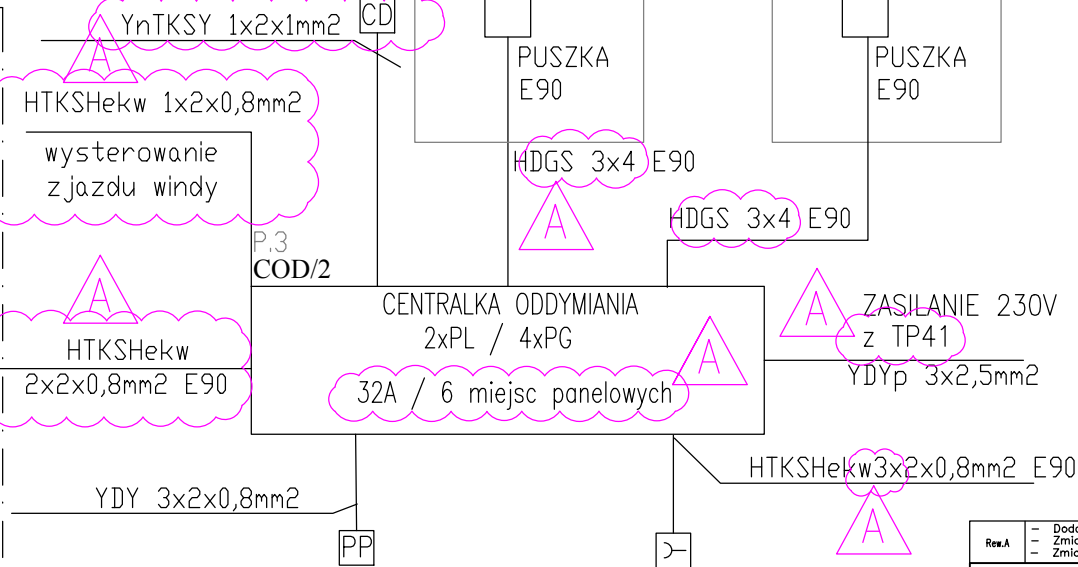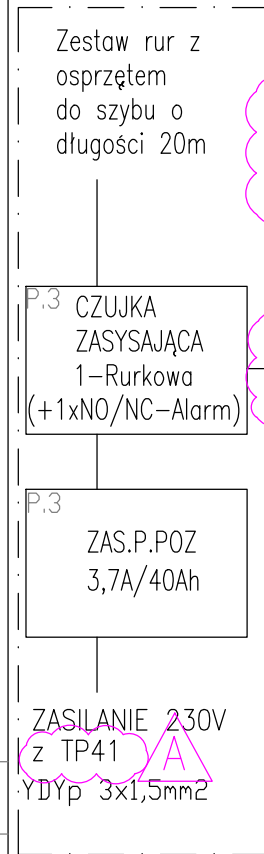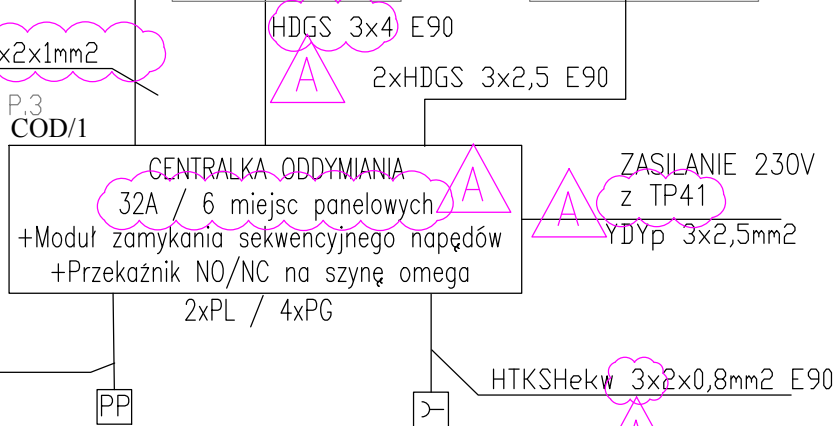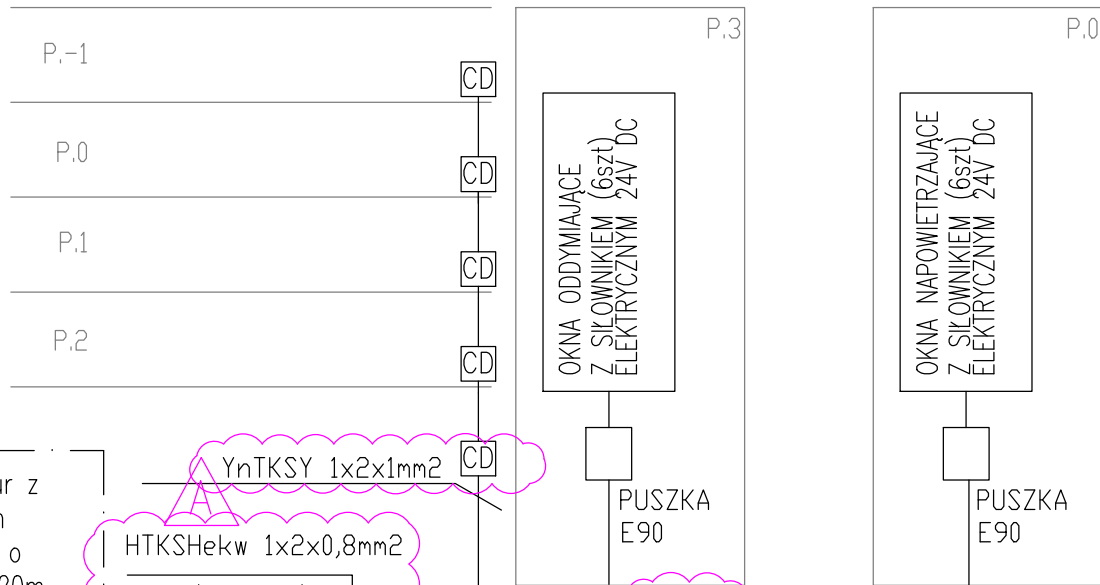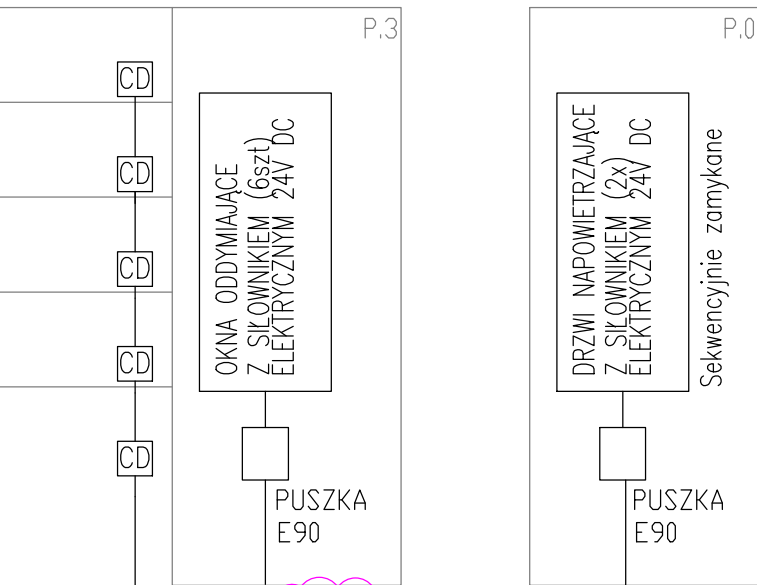

PEWNE INWESTYCJE

Adres: ul. Jośminowa 9/1, 61-436 Poznań,
e-mail: jakub@adamiak.com, tel.: +48 604 24 24 77

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa budynku biurowego WUP
w Koninie, usunięcie nieprawidłowości
wskazanych decyzją KMPSP w Koninie

treść rysunku: Schemat Oddymiania

inwestor: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

projektant: mgr inż. Krystian Siciński
upr.nr WKP/0186/P00E/11

sprawdzający: mgr inż. Łukasz Zaremba
upr.nr WKP/0393/P00E/13

skala: – data: 2020.08 nr rysunku: E02

stadium: PW rewizja: 00